




赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望

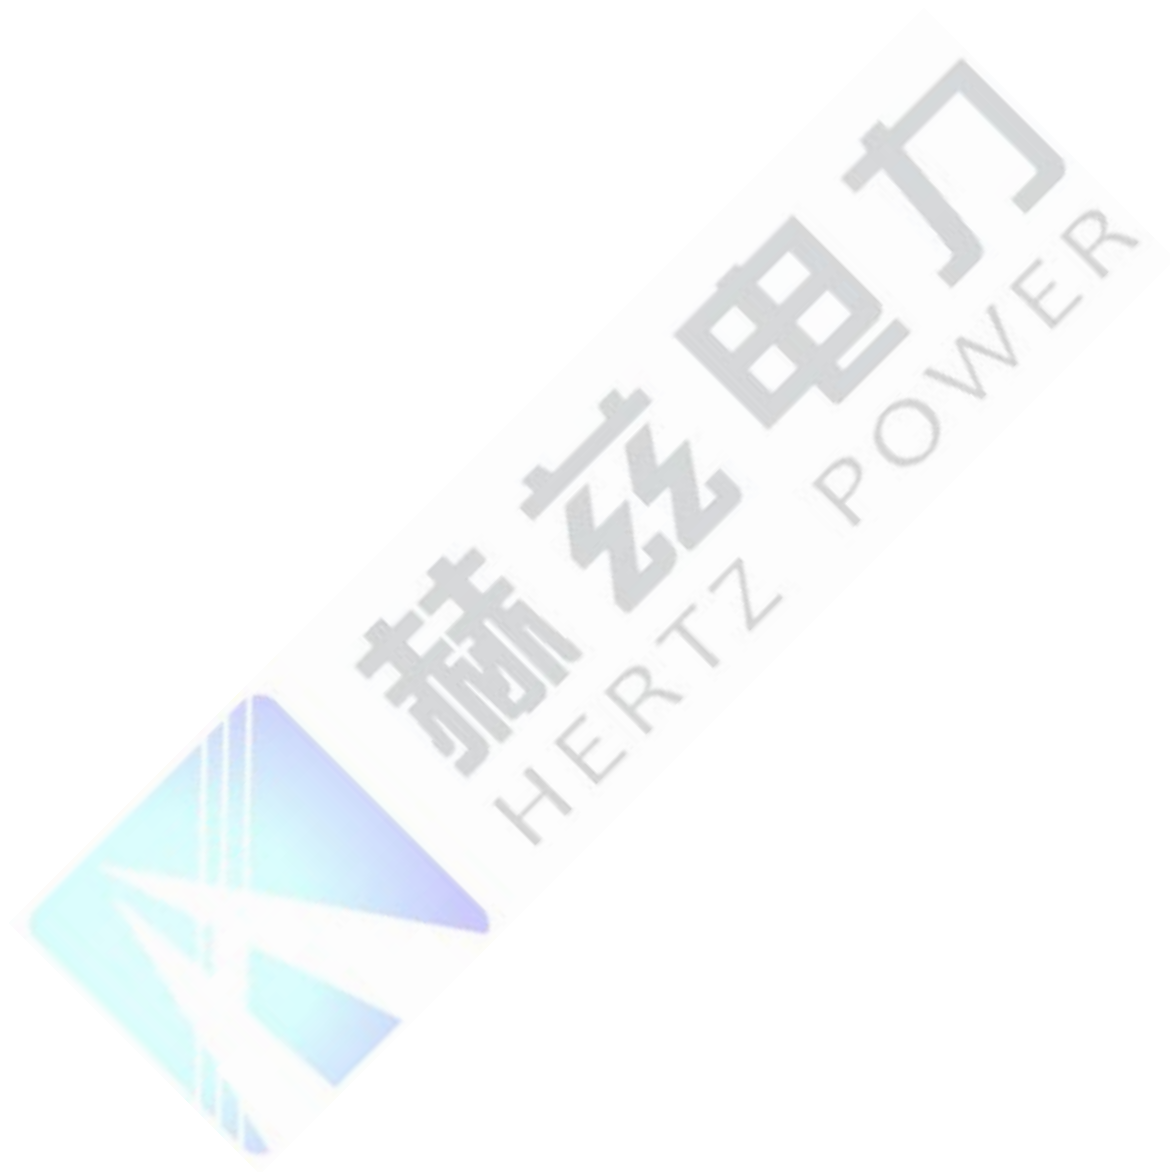



赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望



赫兹电力
HERTZ POWER



赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望



-60

- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓



赫兹电力
HERTZ POWER



赫兹电力
HERTZ POWER





赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用



服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望



赫兹电力
HERTZ POWER




HZZDB-60

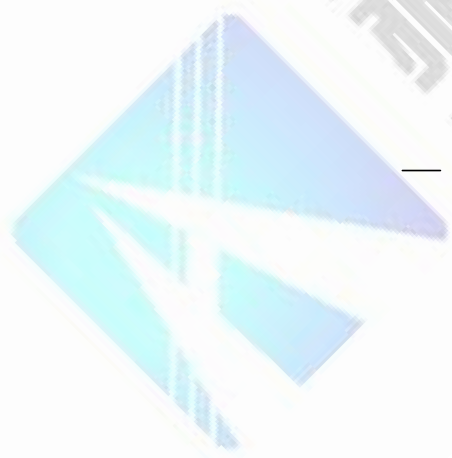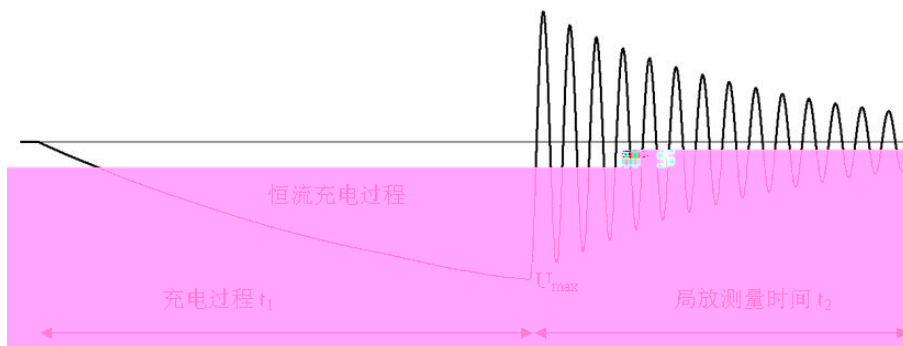

赫兹电力
HERTZ POWER



()

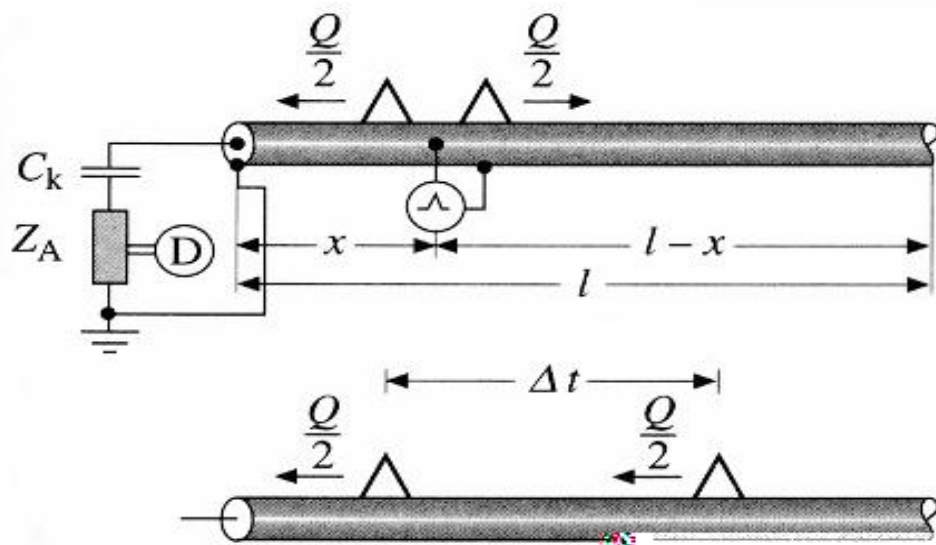

赫兹电力
HERTZ POWER



赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用


服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望

✓

✓



赫兹电力
HERTZ POWER

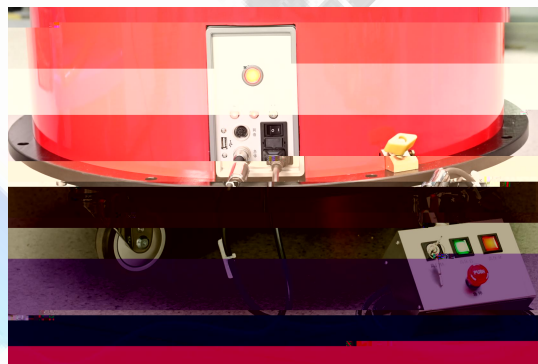

HZZDB-60








赫兹电力
HERTZ POWER


产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望

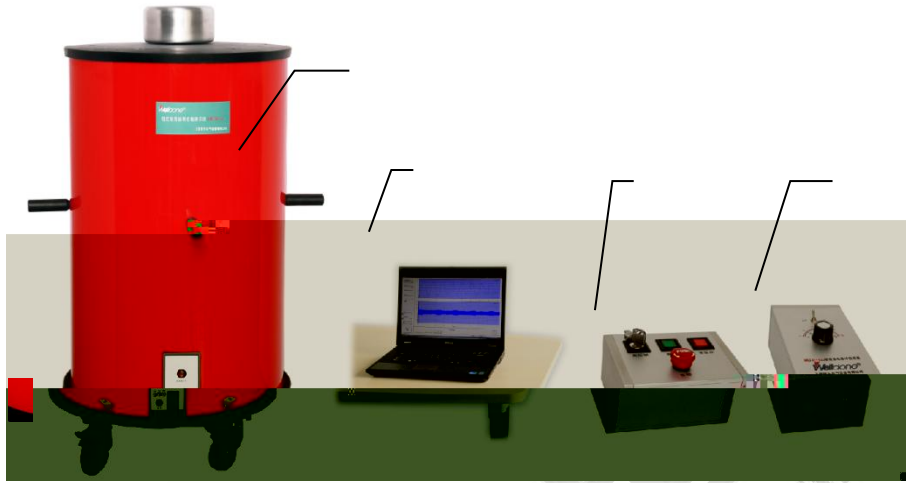

赫兹电力
HERTZ POWER

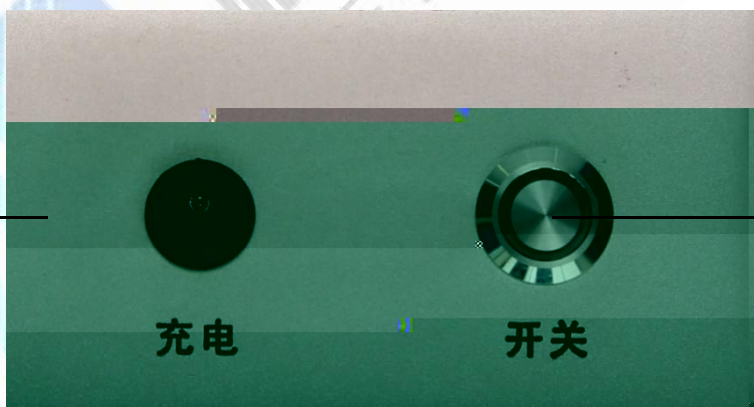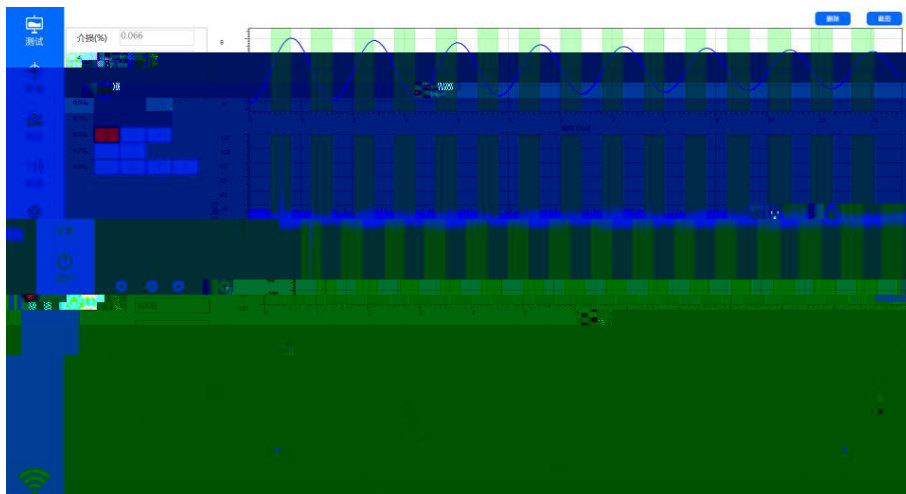

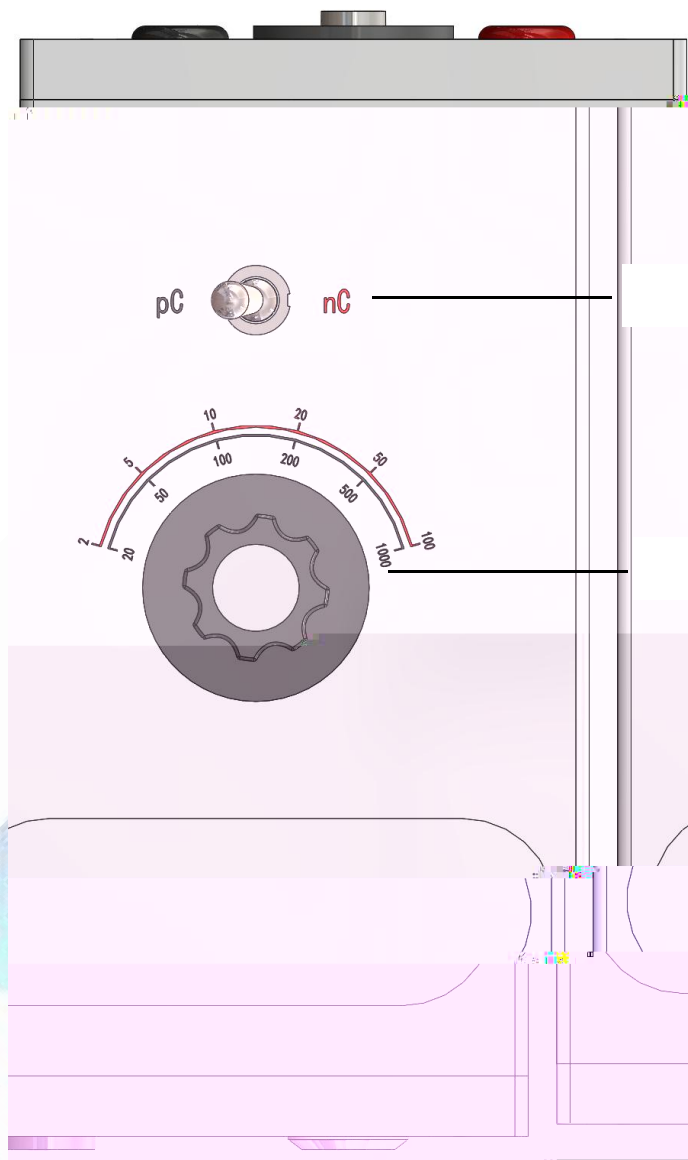


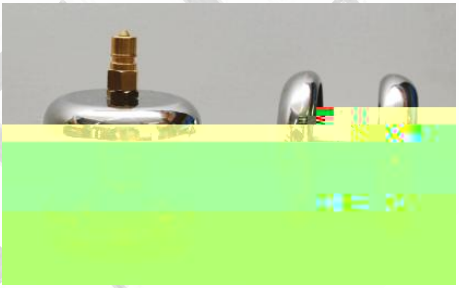






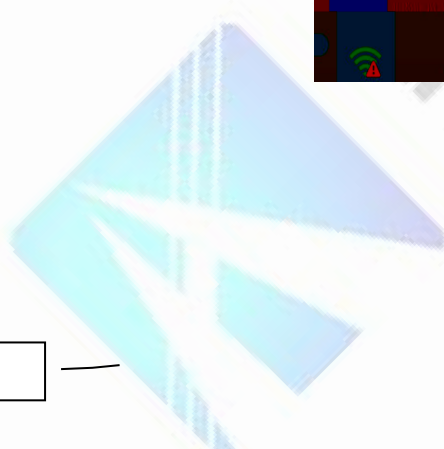
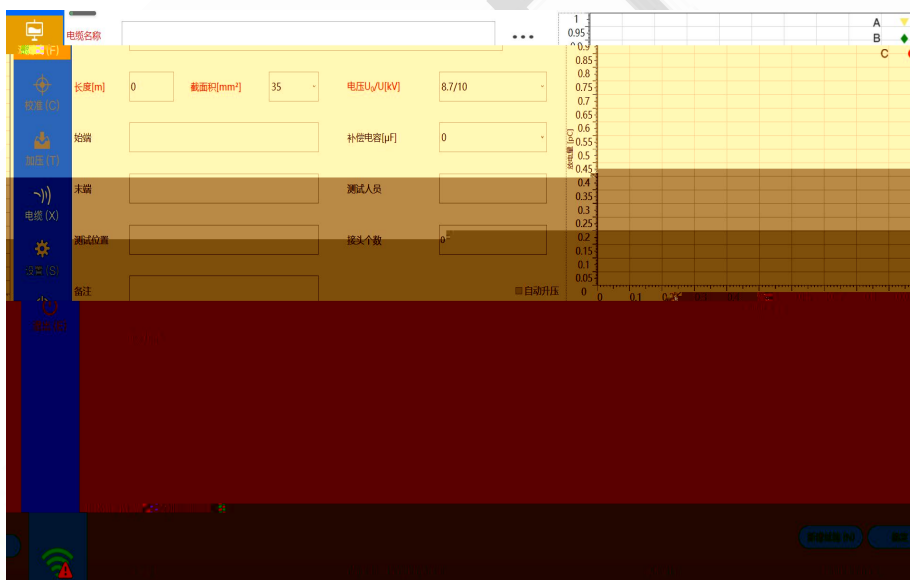
				
				
				
				







HZZDB-60



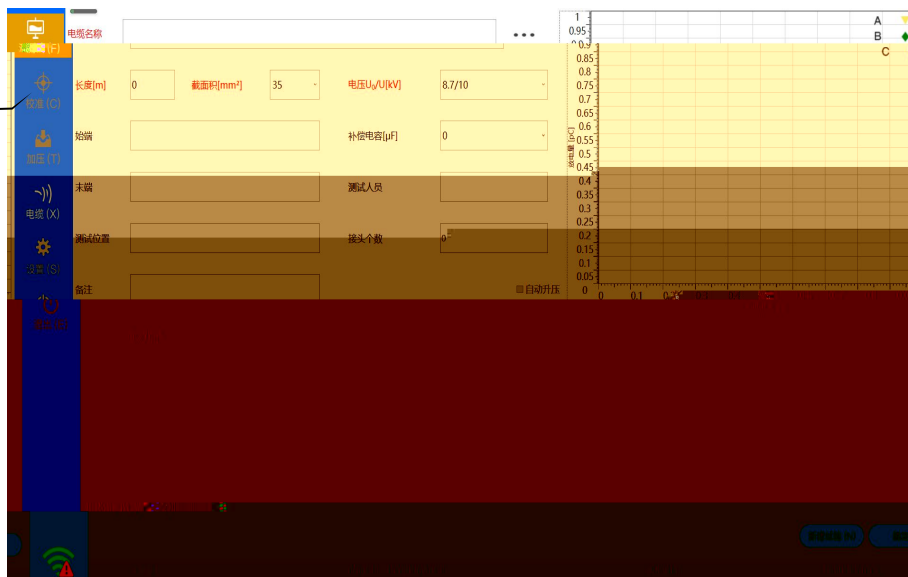

- ◆
- ◆
- ◆
- ◆

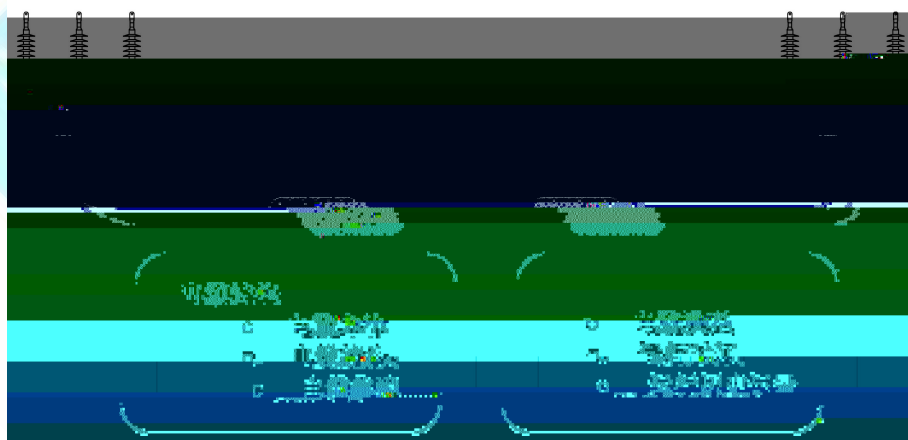



HZZDB-60



!•\$9@ØÝB *


» 47...@...i

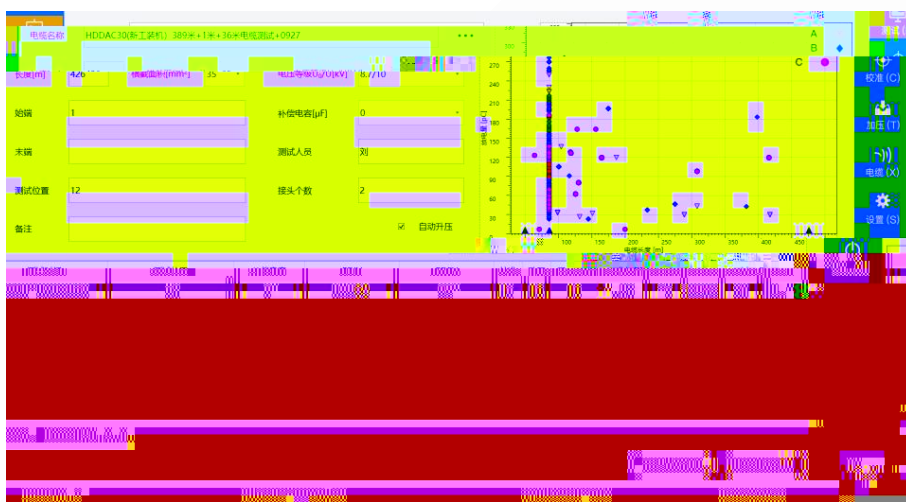

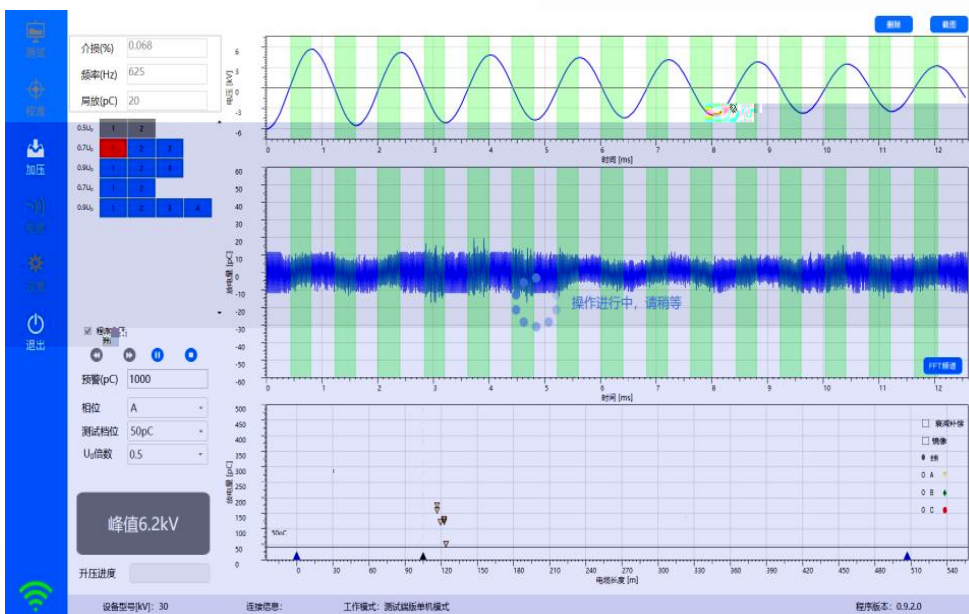

È I _9'



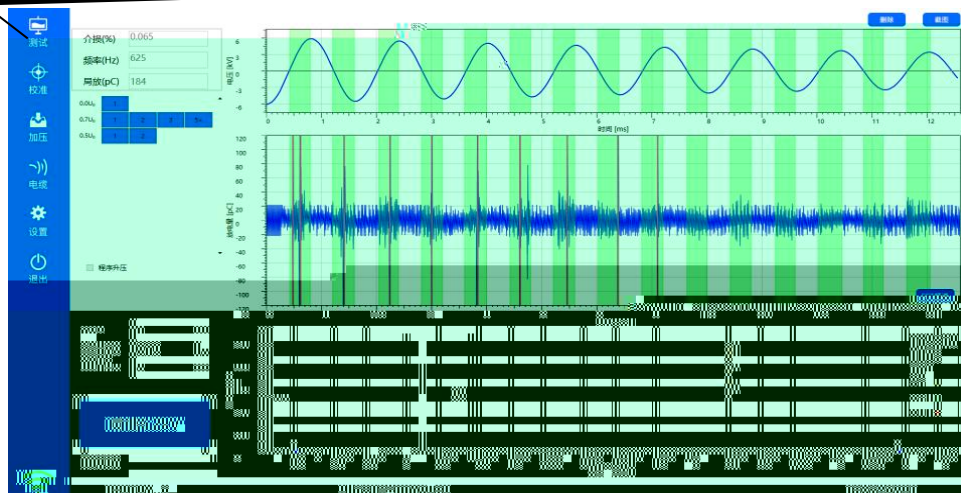

The figure displays a software interface for cable test results. It features a table with columns for operation, cable name, rated voltage, length, cross-section, cable start terminal, cable end terminal, number of terminals, and creation time. Below the table is a schematic diagram showing a cable with terminals 36, 1, and 399.

操作	电缆名称	额定电压	长度	截面	电缆始端	电缆末端	接头数量	创建时间
<input type="checkbox"/>	test	8.7/10	507	35	1		0	2019-11-17 15:52:47
<input checked="" type="checkbox"/>	HDDAC300施工装机 389米+1米+36米电缆测试+09ZL	8.7/10	426	35	1	2		2019-09-27 09:47:30

绝对距离

1 36 1 399

设备型号: 401130 工作模式: 测试/校准/传输模式 消息通知: 接收配置参数 程序版本: 0.9.5.0



测试 (F) 校准 (C) 加压 (T) 电缆 (X) 设置 (S) 退出 (E)

名称: HDDAC30(新工装机) 389米+1米+36米电缆测试+0927 电压等级U₀/U_k[kV]: 8.7/10

长度[m]: 426 三相环网 截面[mm²]: 35 类型: 交联聚乙烯

始端类型: 接头类型: 末端类型: 接头个数: 2

备注: 绝对距离

1 36 1 389

保存 (V) 返回

设备型号[kV]: 30 工作模式: 测试版单机模式 消息通知: 接收配置参数 程序版本: 0.9.5.0

测试 (F) 校准 (C) 加压 (T) 电缆 (X) 设置 (S) 退出 (E)

工作模式: 测试版单机模式

下位机IP地址: 127.0.0.1


校准波形个数: 3 接头集中距离[米]: 10 分析最小局放(pC): 50

升压等待时间[秒]: 5 介损系数: 5 手动升压自动分析 分析完成标记 原始波形

数据本文件: E:\owts_uplus\Uplus\src\OscillatingWave\bin\60\Debug\DB\Damping1017.xml 全部校准限制 所有局放

数据管理 查看日志 保存 (V)

设备型号[kV]: 30 工作模式: 测试版单机模式 消息通知: 接收配置参数 程序版本: 0.9.5.0

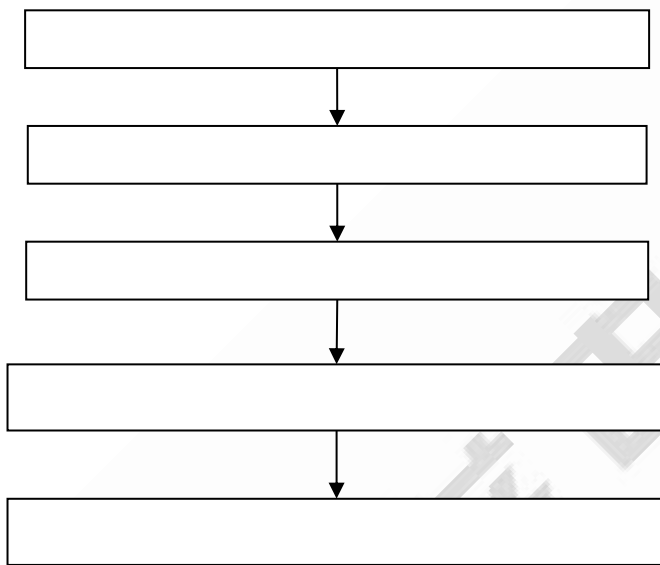

赫兹电力
HERTZ POWER








请输入大于1.2倍以上电缆长度的显示范围值

请输入显示范围值：

输入范围值应在
100~50,000(m)

1	2	3
4	5	6
7	8	9
0	00	000
确定	取消	清零

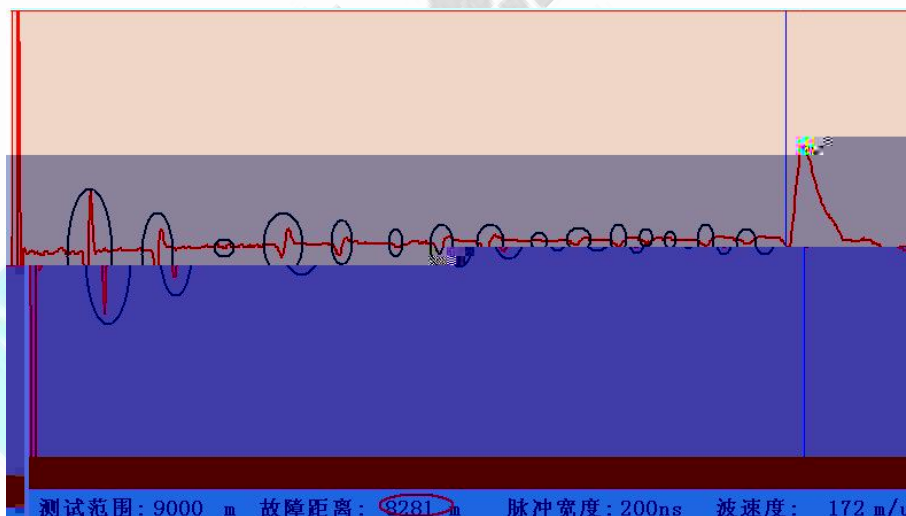

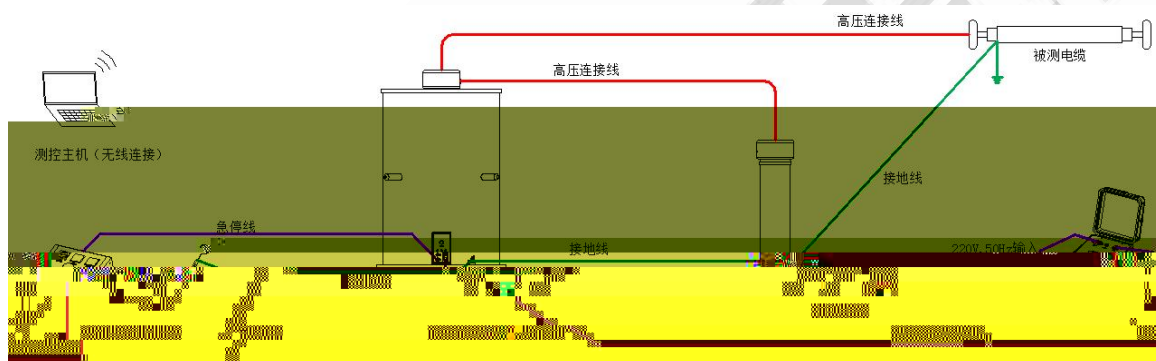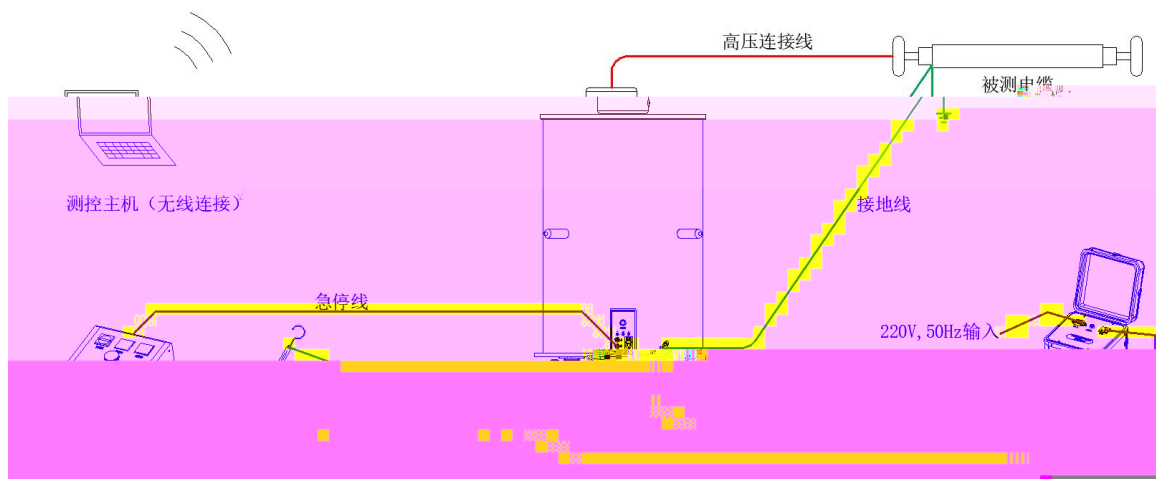




赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望

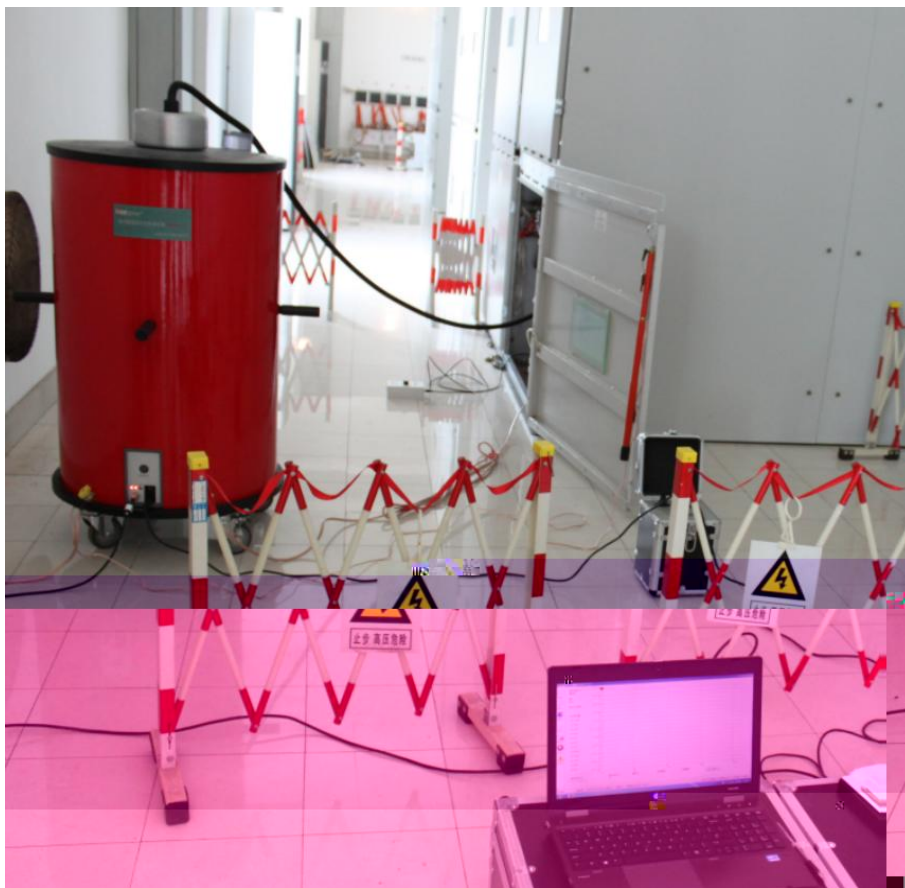

赫兹
HERTZ




赫兹电力
HERTZ POWER


产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望



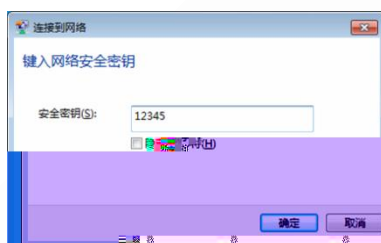


赫兹电力
HERTZ POWER


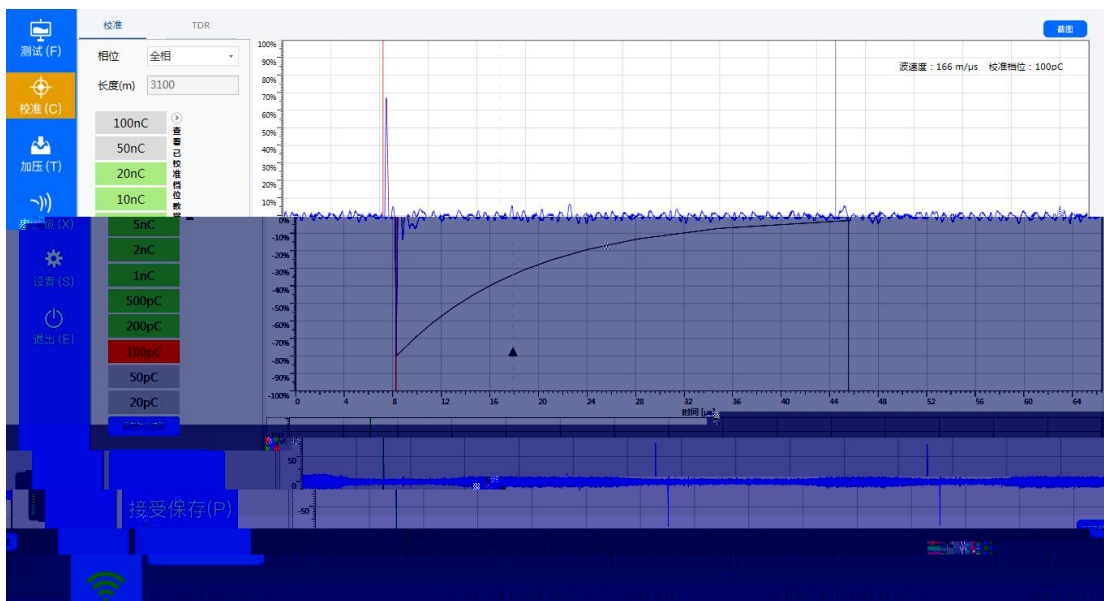



赫兹电力

HERTZ POWER

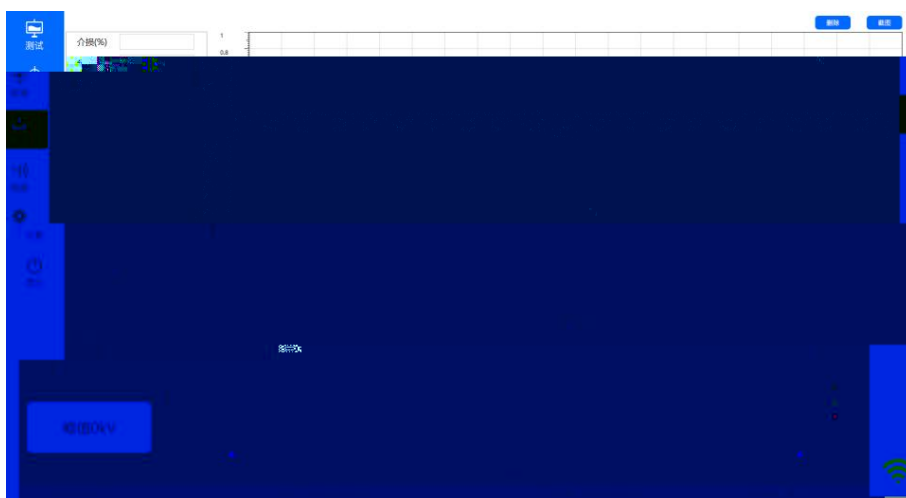

赫兹电力
HERTZ POWER

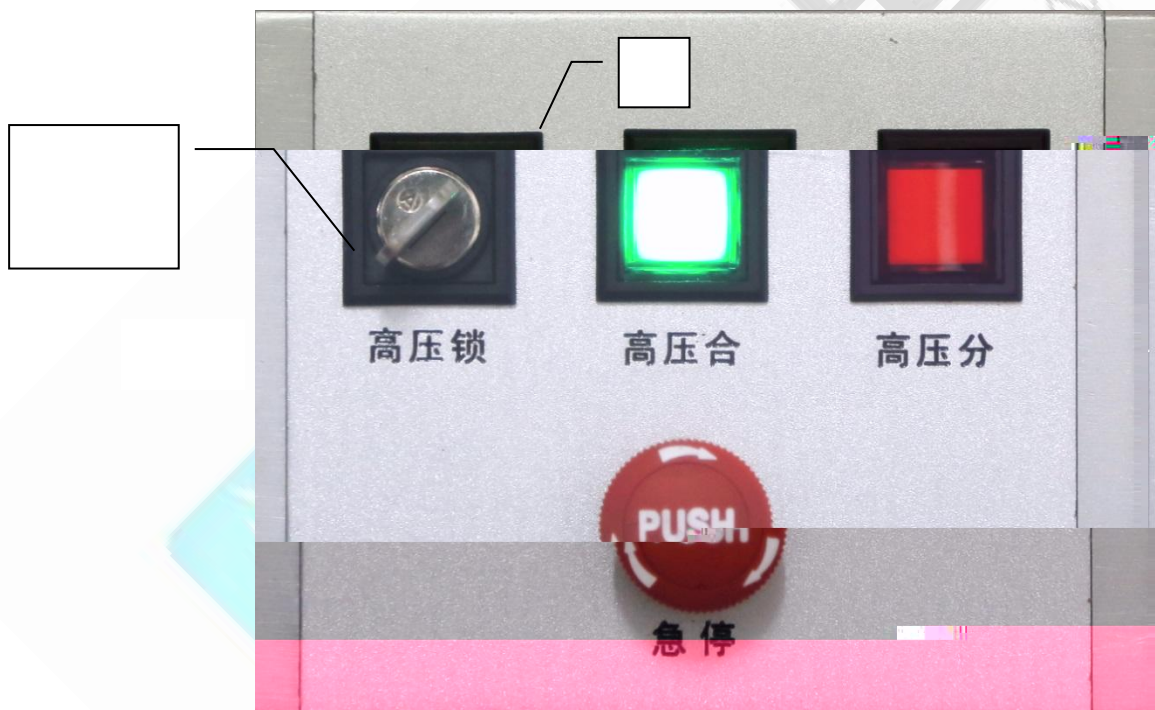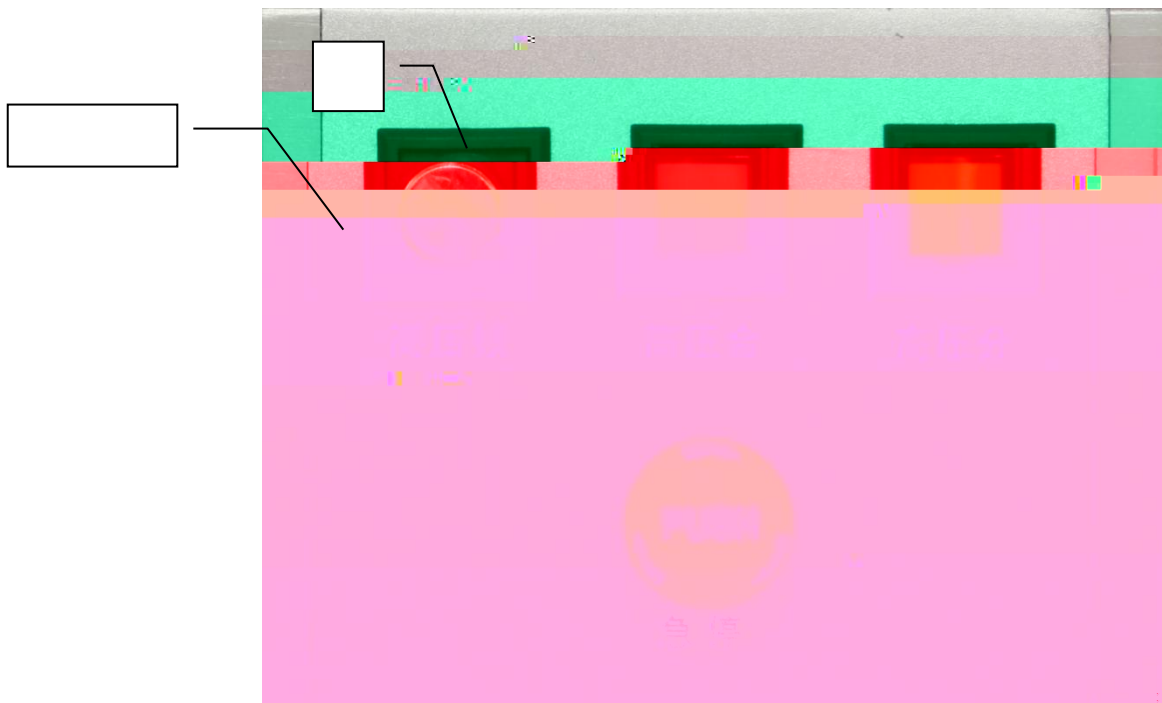

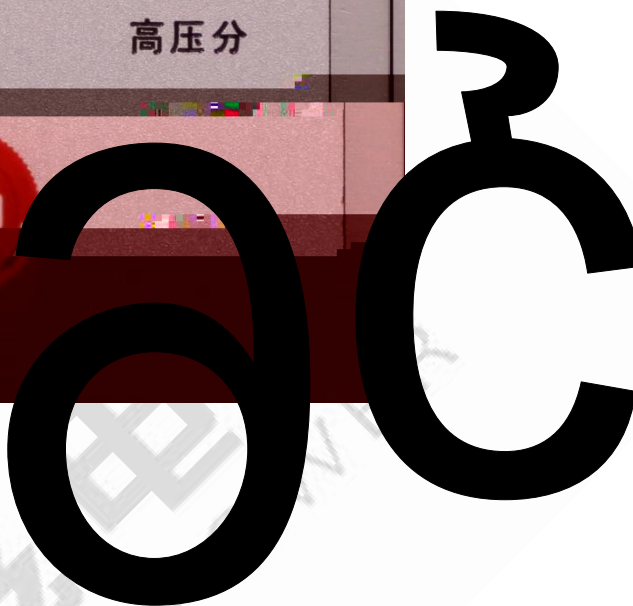

SpUPC6




赫兹电力
HERTZ POWER





赫兹电力
HERTZ POWER




产品宗旨: 技术领先, 质量可靠, 轻便易用


服务宗旨: 快速响应, 达到满意, 超过期望

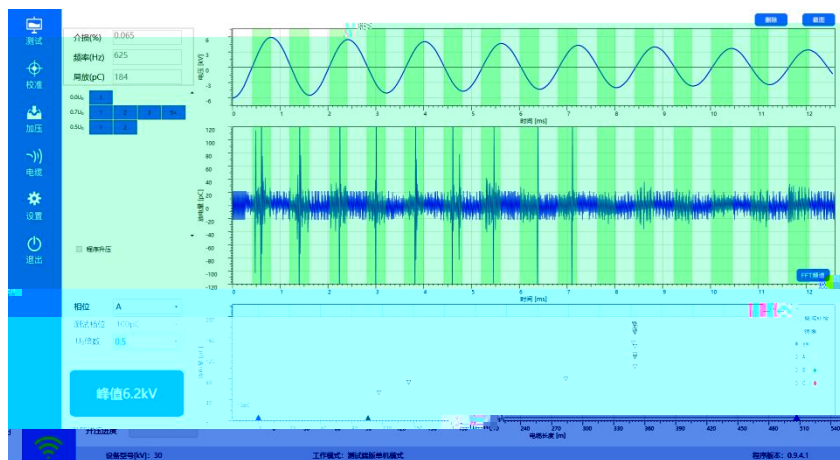

赫兹电力
HERTZ POWER

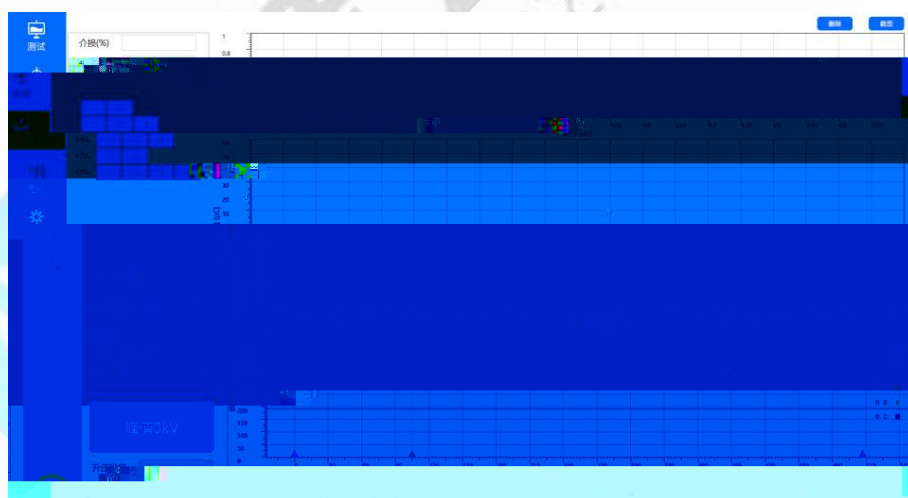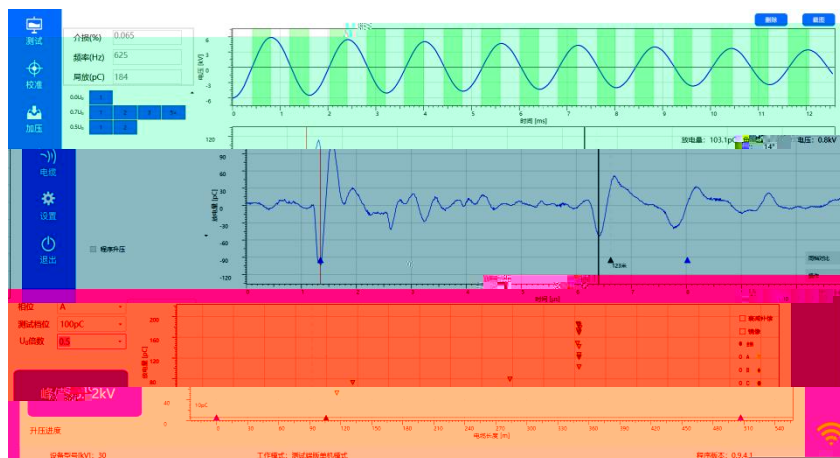

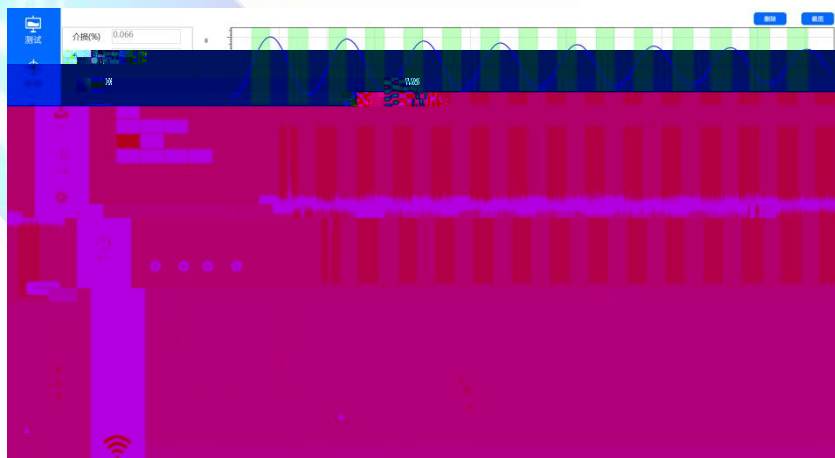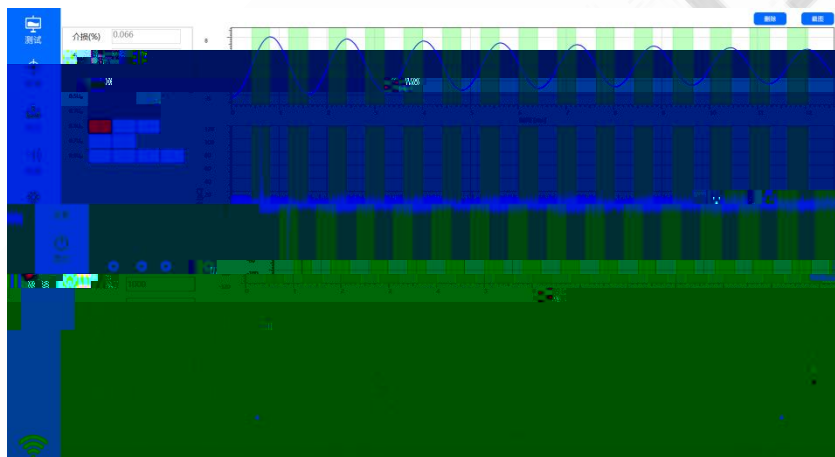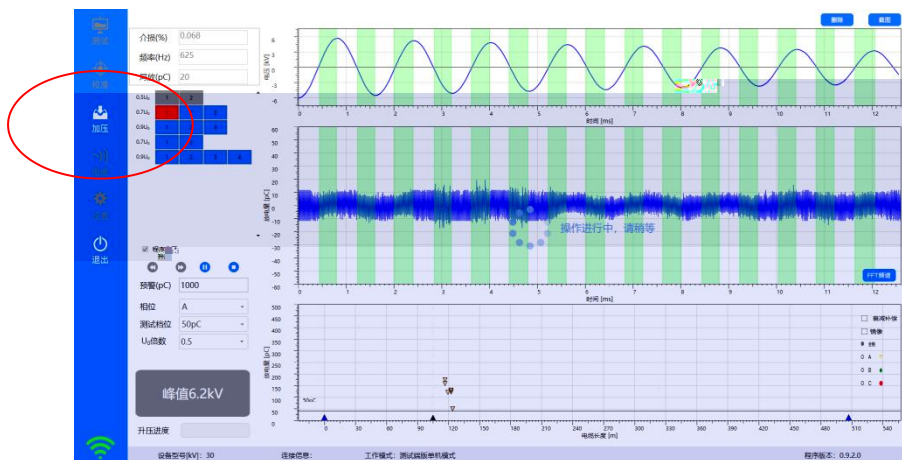

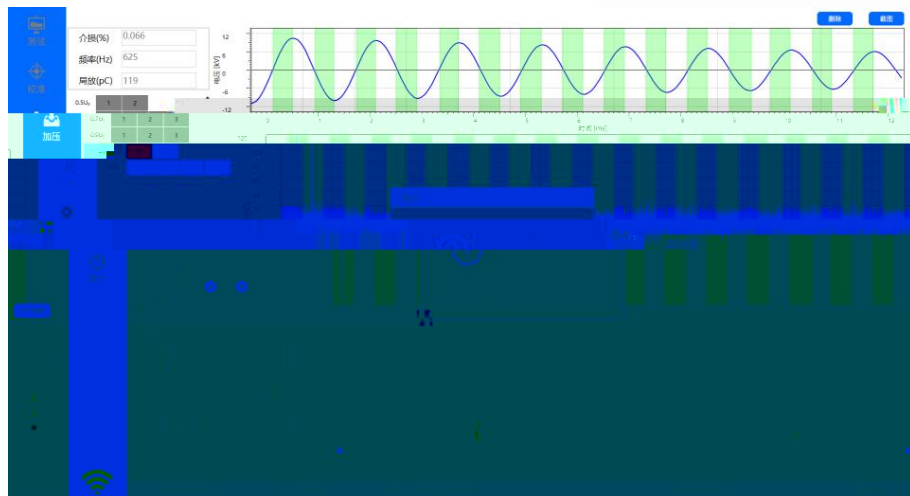

赫兹
HERTZ PO



赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用


服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望







赫兹电力
HERTZ POWER






1


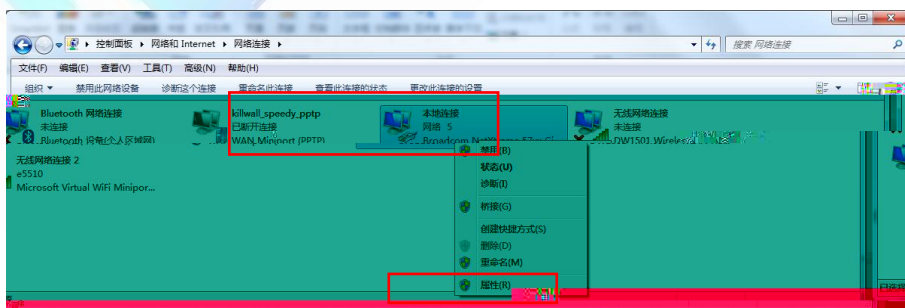


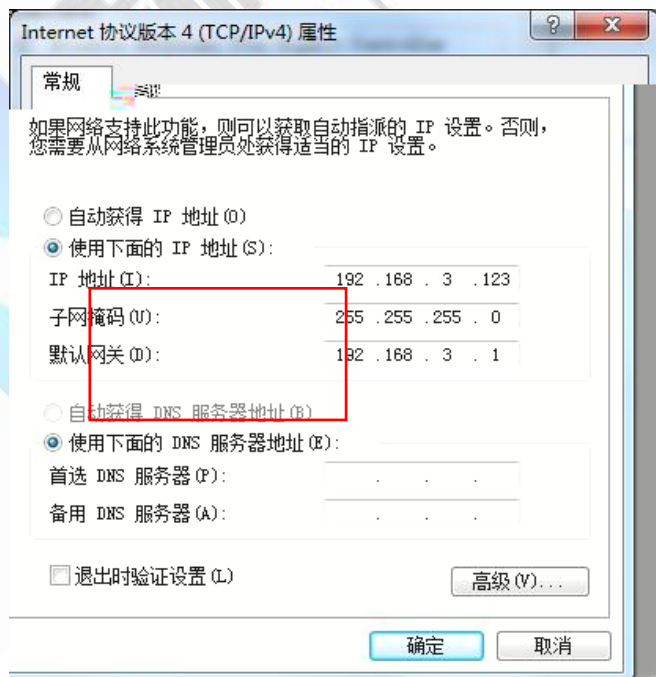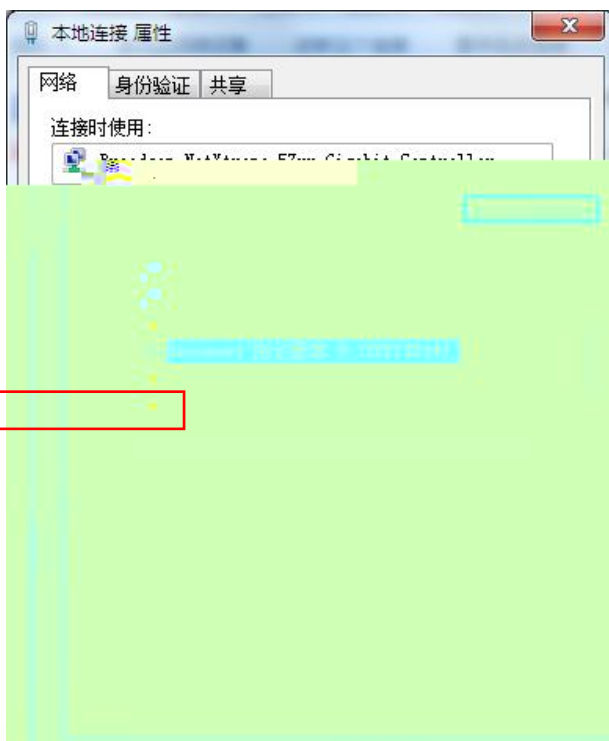

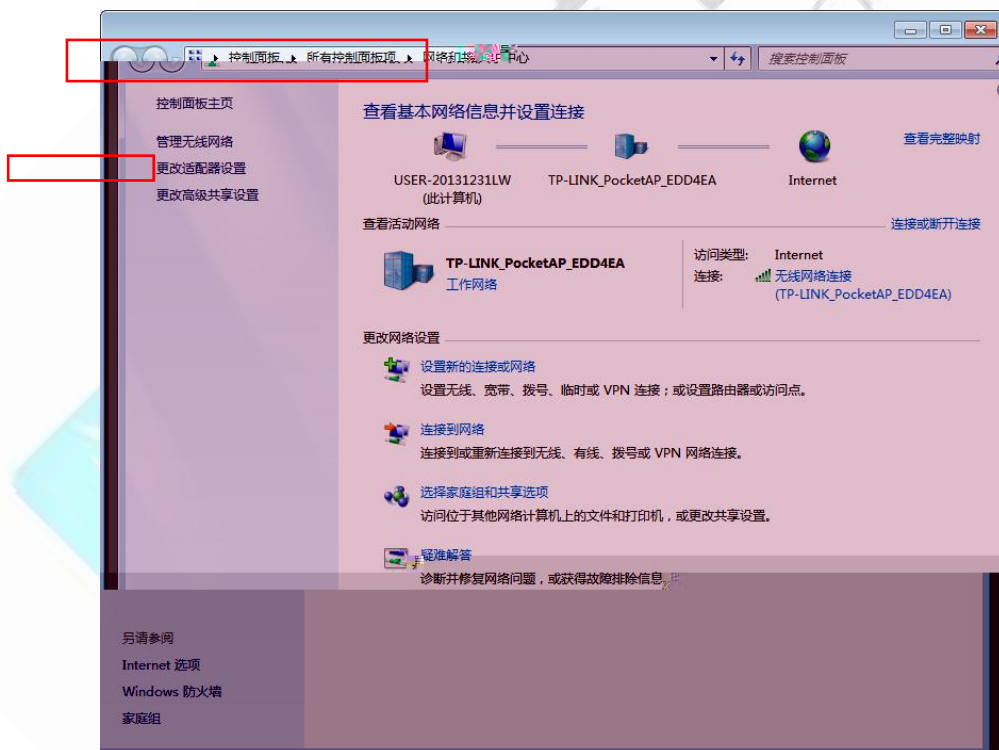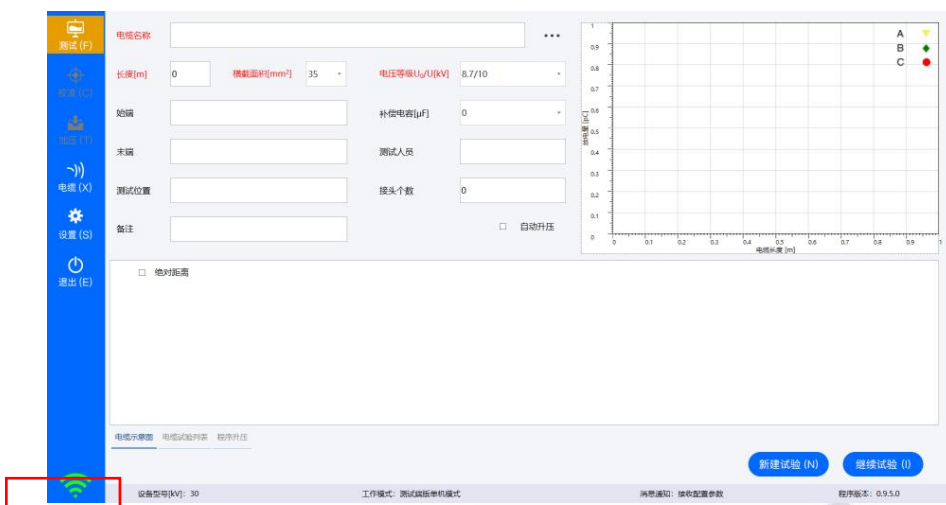

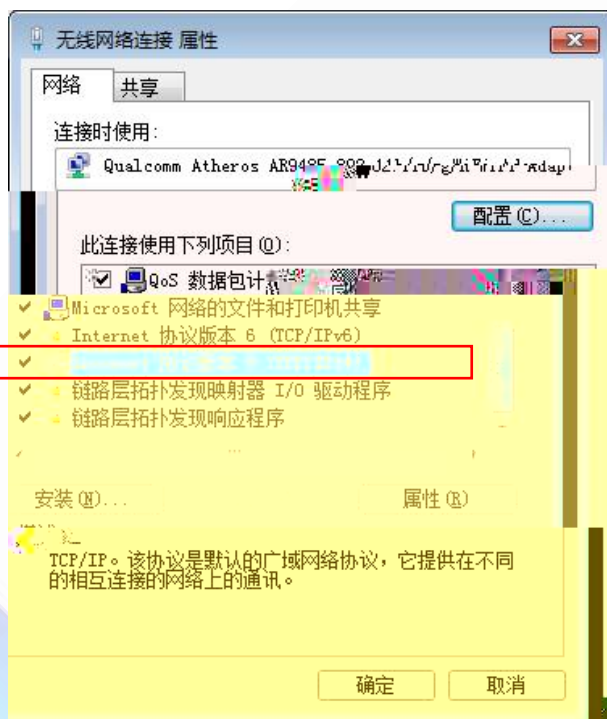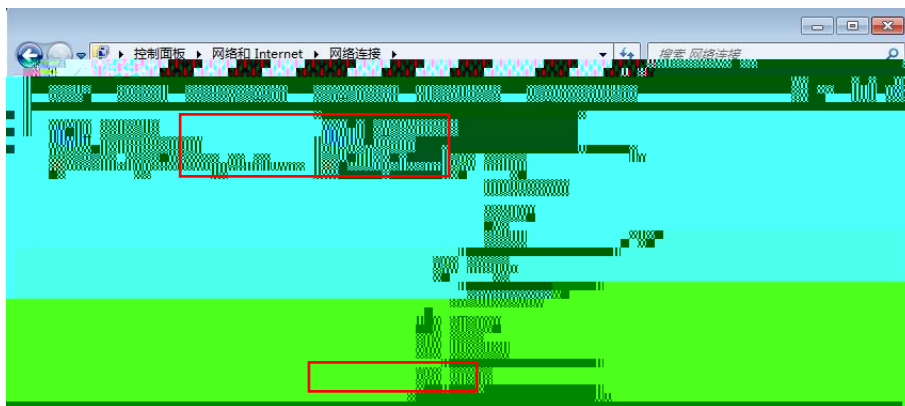


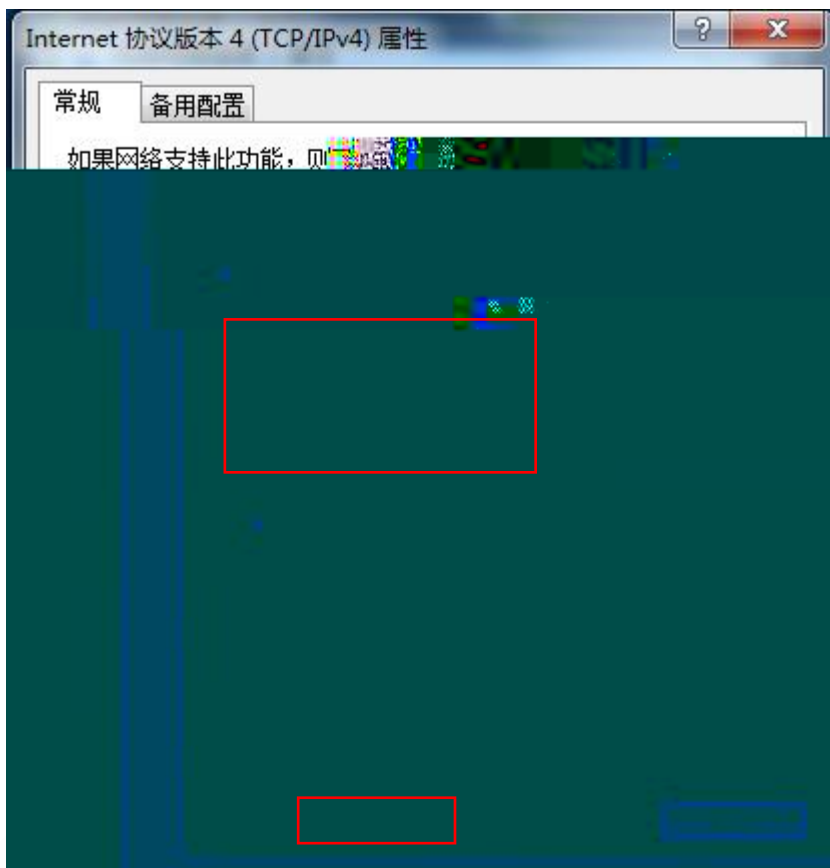

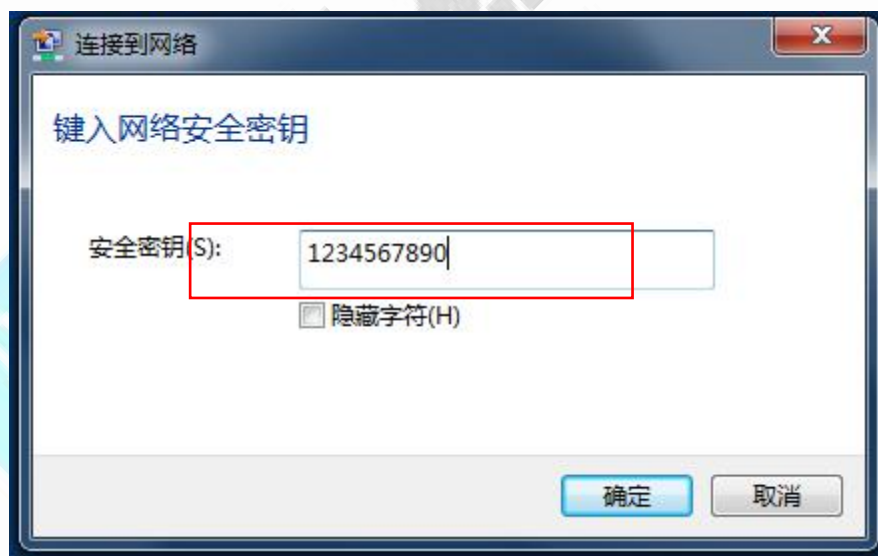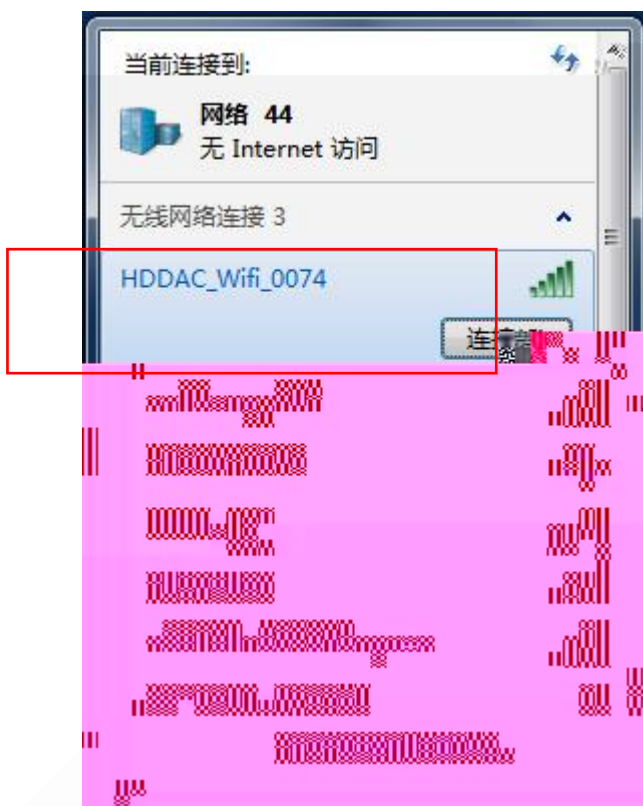




11

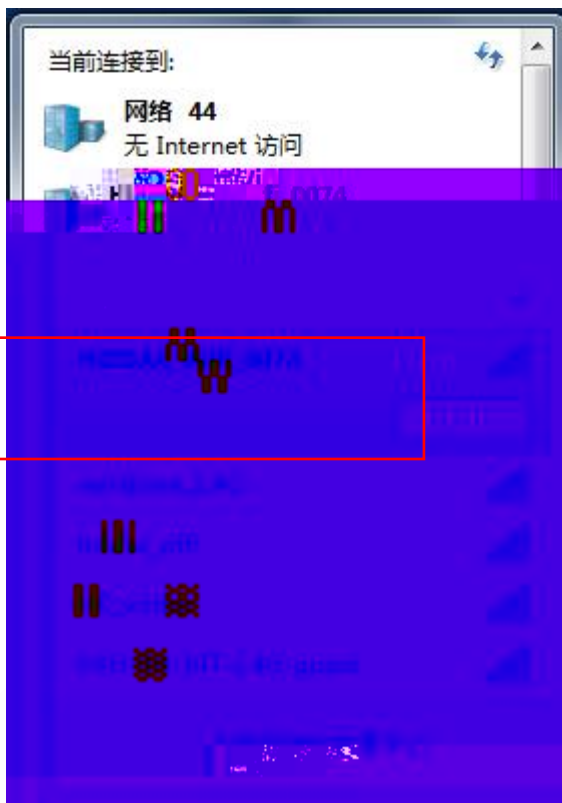

12

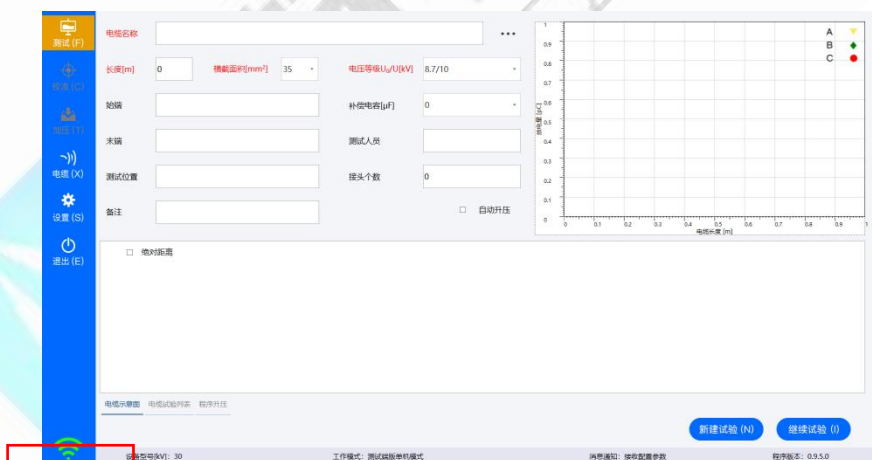



赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望



赫兹电力
HERTZ POWER



赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望



赫兹电力
HERTZ POWER